

CONTROLE DE VASILHAMES


É um processo utilizado por empresas que trabalham com produtos vendidos em embalagens retornáveis, como garrafas de vidro, engradados, caixas plásticas ou botijões.

CADASTRO DE VASILHAME


1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo.




2º Passo – Para realizar cadastro do “**Vasilhames**”. Acesse (**ESTOQUE ► CONTROLE DE VASILHAMES ► VASILHAMES**), conforme ilustrado na imagem abaixo.

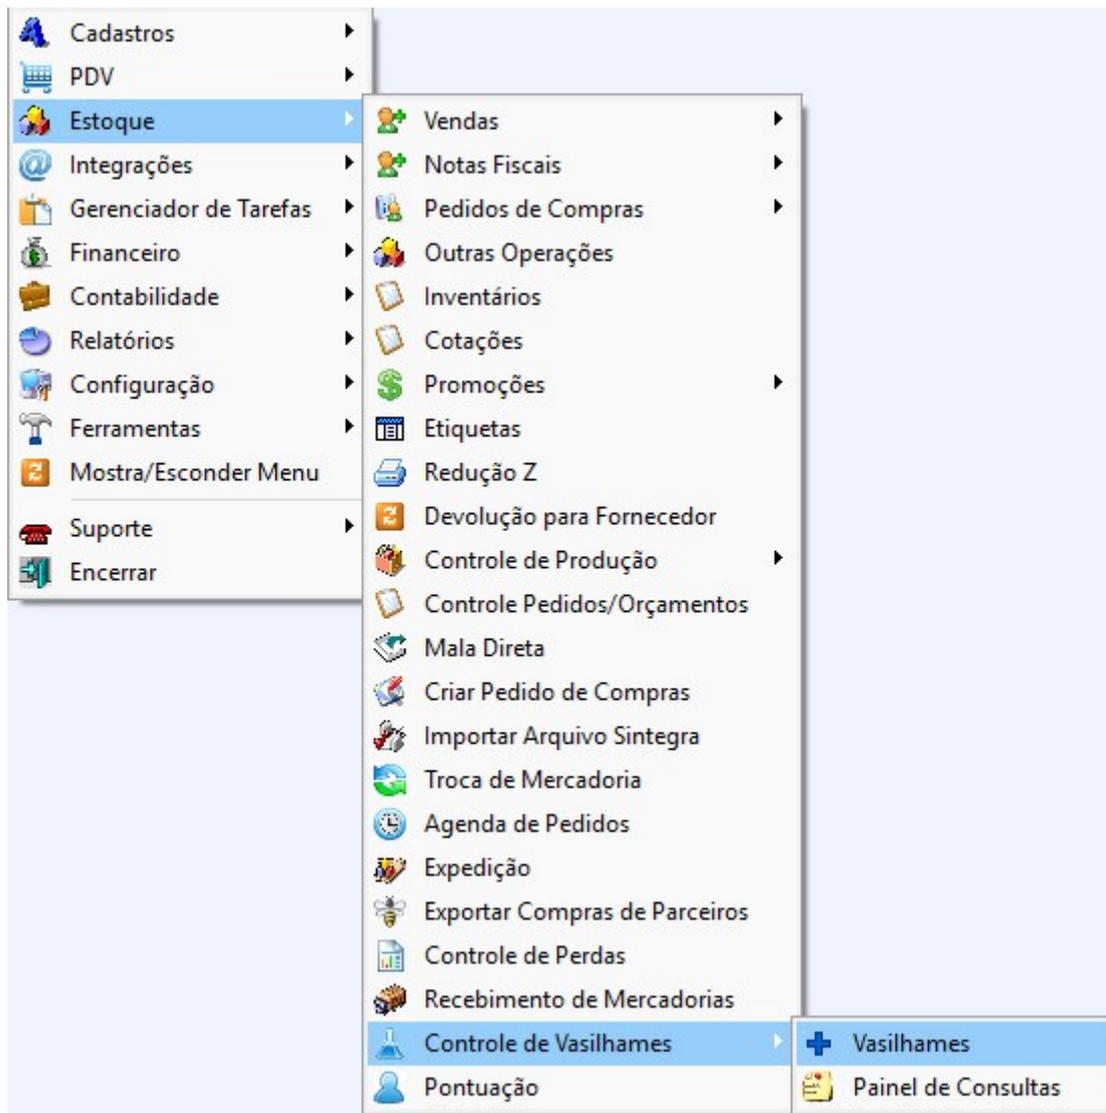


3º Passo - Será exibida a tela de Vasilhames. No campo **“Vasilhames”** serão listados todos os produtos previamente cadastrados como **“Item Vasilhame”** no cadastro de produtos, conforme demonstrado na imagem abaixo:

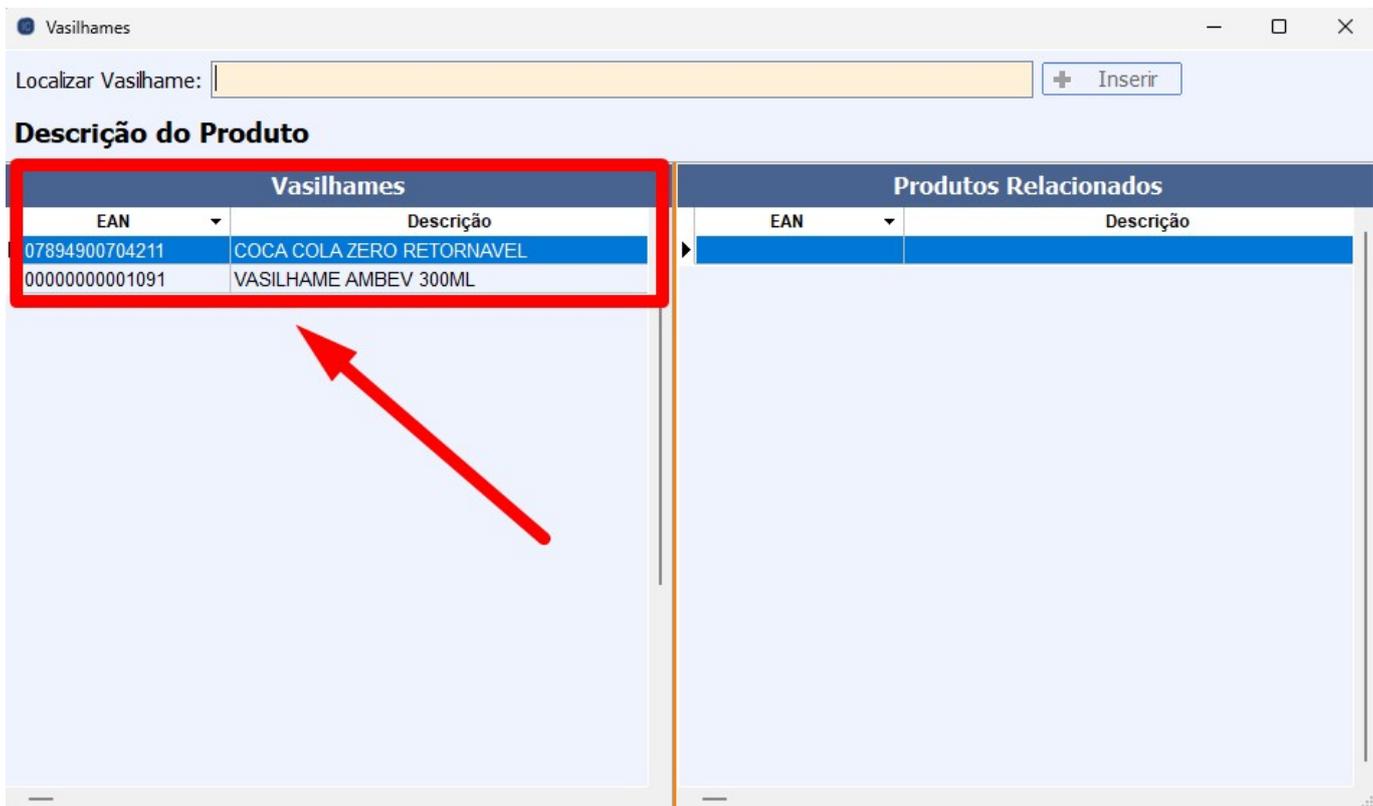


4º Passo - Para realizar o vínculo do produto com o vasilhame, basta clicar sobre o vasilhame e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse. Depois, selecione a opção **“Vincular Produto”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

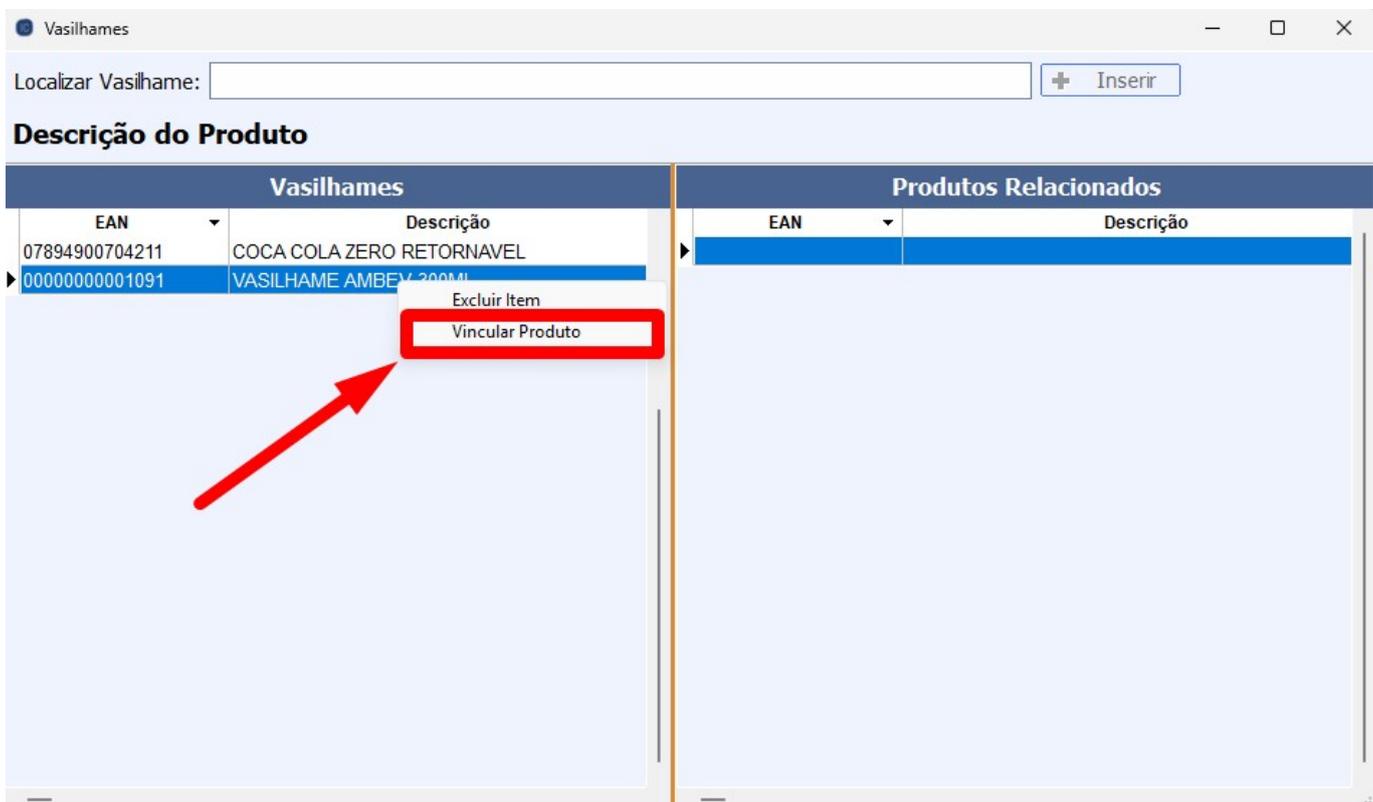

5º Passo - No campo **“Código ou descrição do item”**, digite o nome do produto que deseja localizar. Em seguida, será exibida a lista de produtos correspondentes. Clique sobre o produto desejado e, depois, clique no botão **“Ok”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

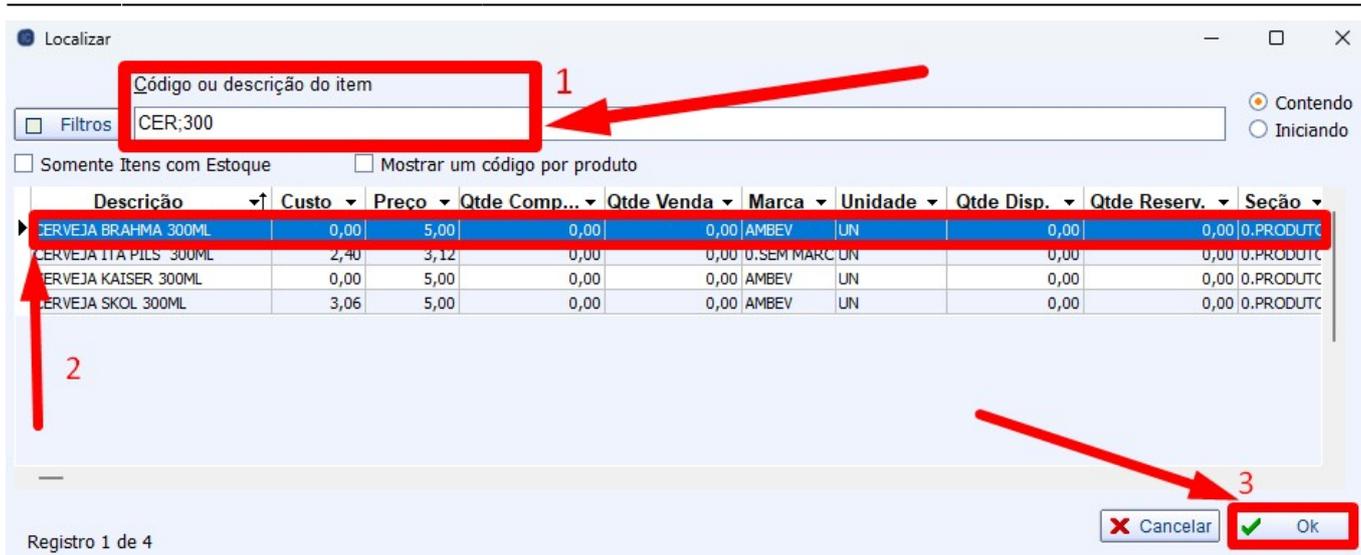


Após vincular o produto ao vasilhame, o sistema retornará automaticamente para a tela de **“Vasilhames”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

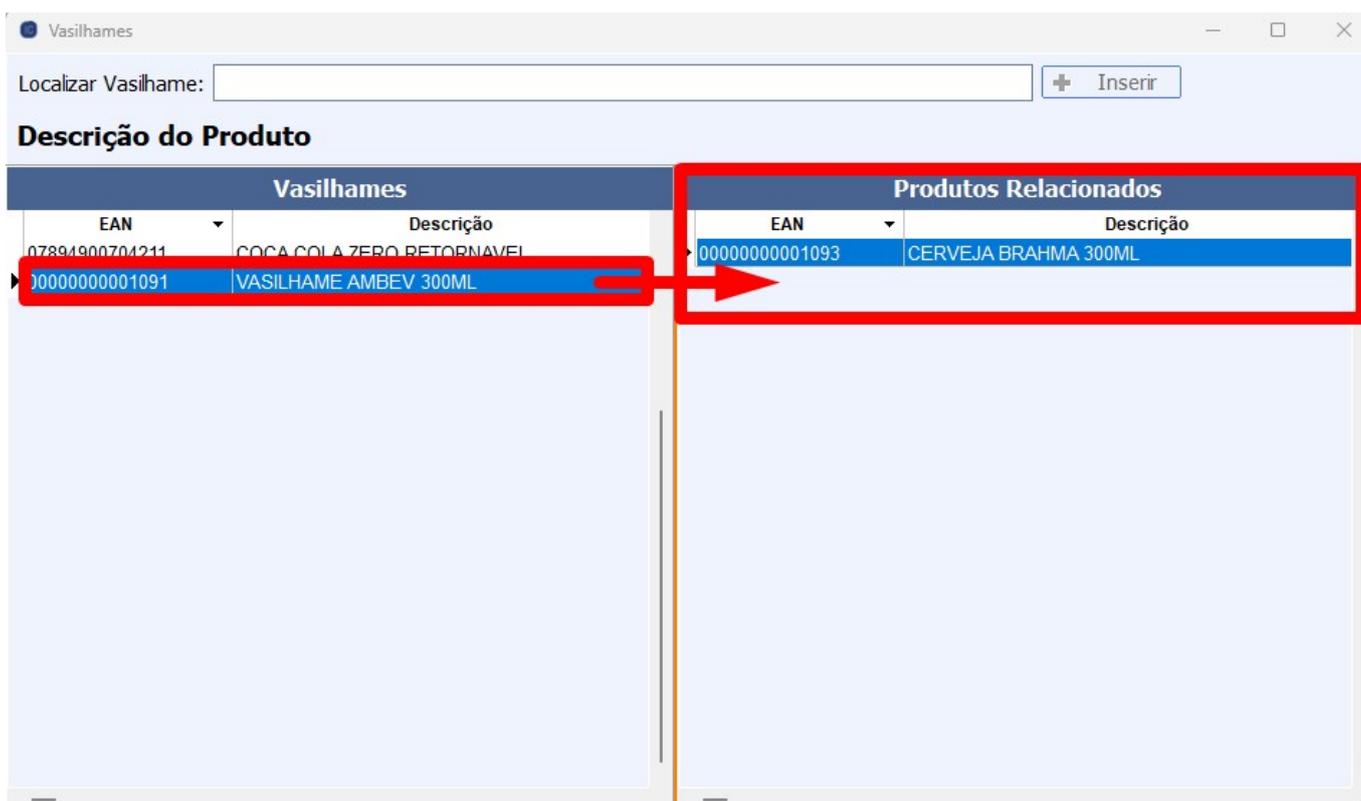

Caso deseje adicionar mais produtos ao **“Vasilhame”**, basta repetir o **“Passo 5”**.

Lembrando que este procedimento foi realizado para efetuar o vínculo dos produtos com o vasilhame, conforme demonstrado na imagem abaixo:

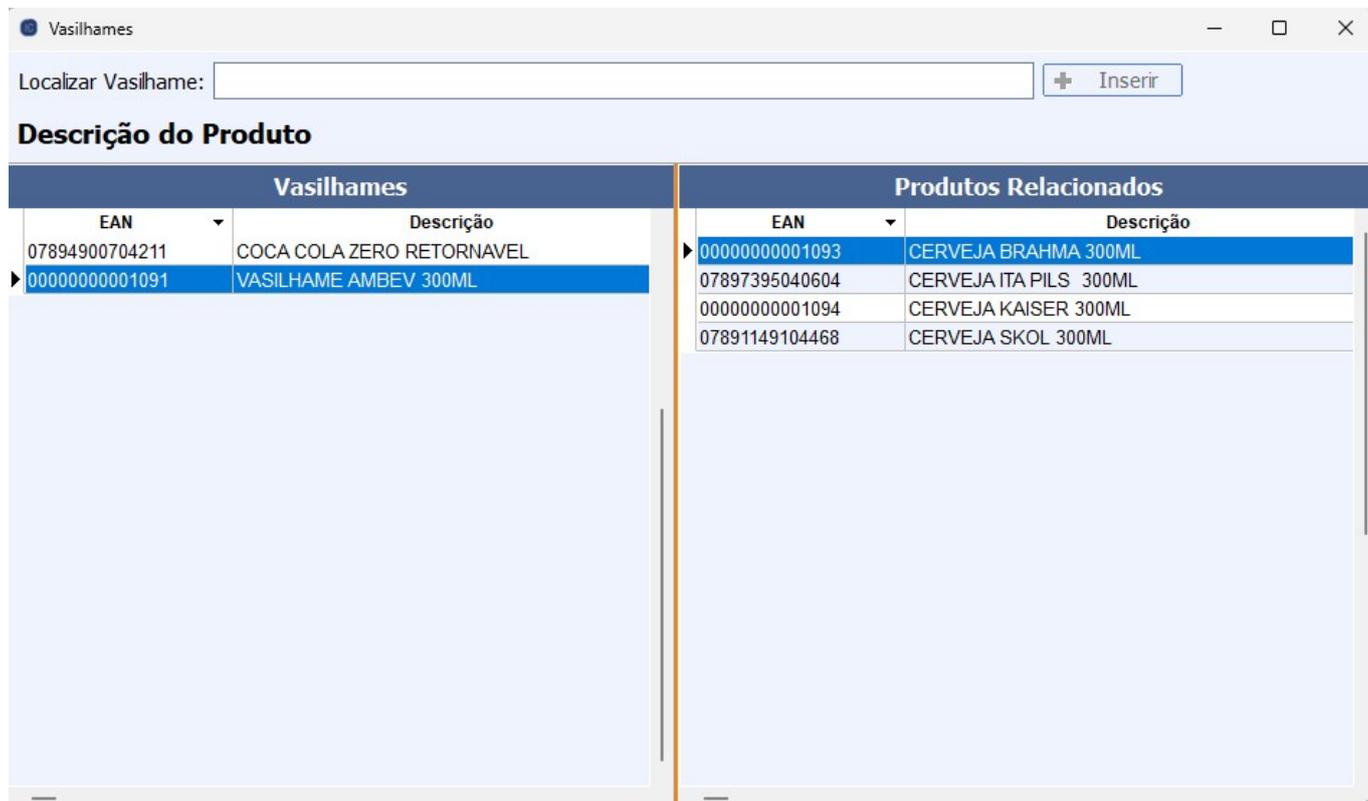

É importante ressaltar que o processo de Exportação para o PDV deve ser realizado sempre que houver um novo cadastro ou qualquer alteração em cadastros já existentes. Acesse [EXPORTAÇÃO PARA PDV](#).


Em caso de erro durante o procedimento ou diante de qualquer dúvida, solicitamos que entre em contato com o suporte técnico.

PAINEL DE CONSULTAS


1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo.




2º Passo – Para realizar o controle dos “Vasilhames”. Acesse (**ESTOQUE ► CONTROLE DE VASILHAMES ► PAINEL DE CONSULTAS**), conforme ilustrado na imagem abaixo.

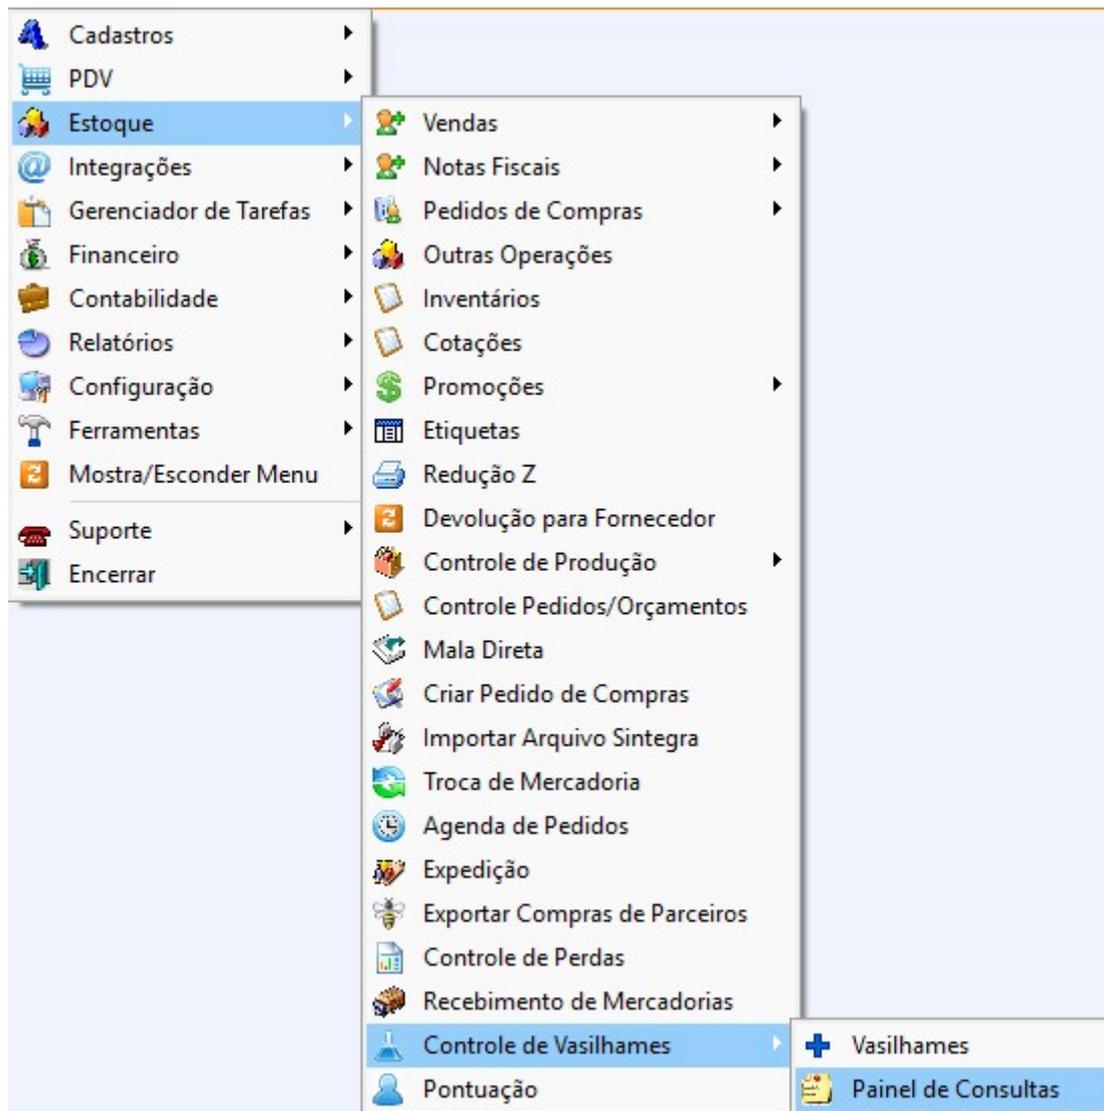


3º Passo – Será exibida a tela de Vasilhames. No campo **“Vasilhames”** serão listados todos os produtos previamente cadastrados como **“Item Vasilhame”** no cadastro de produtos, conforme demonstrado na imagem abaixo:

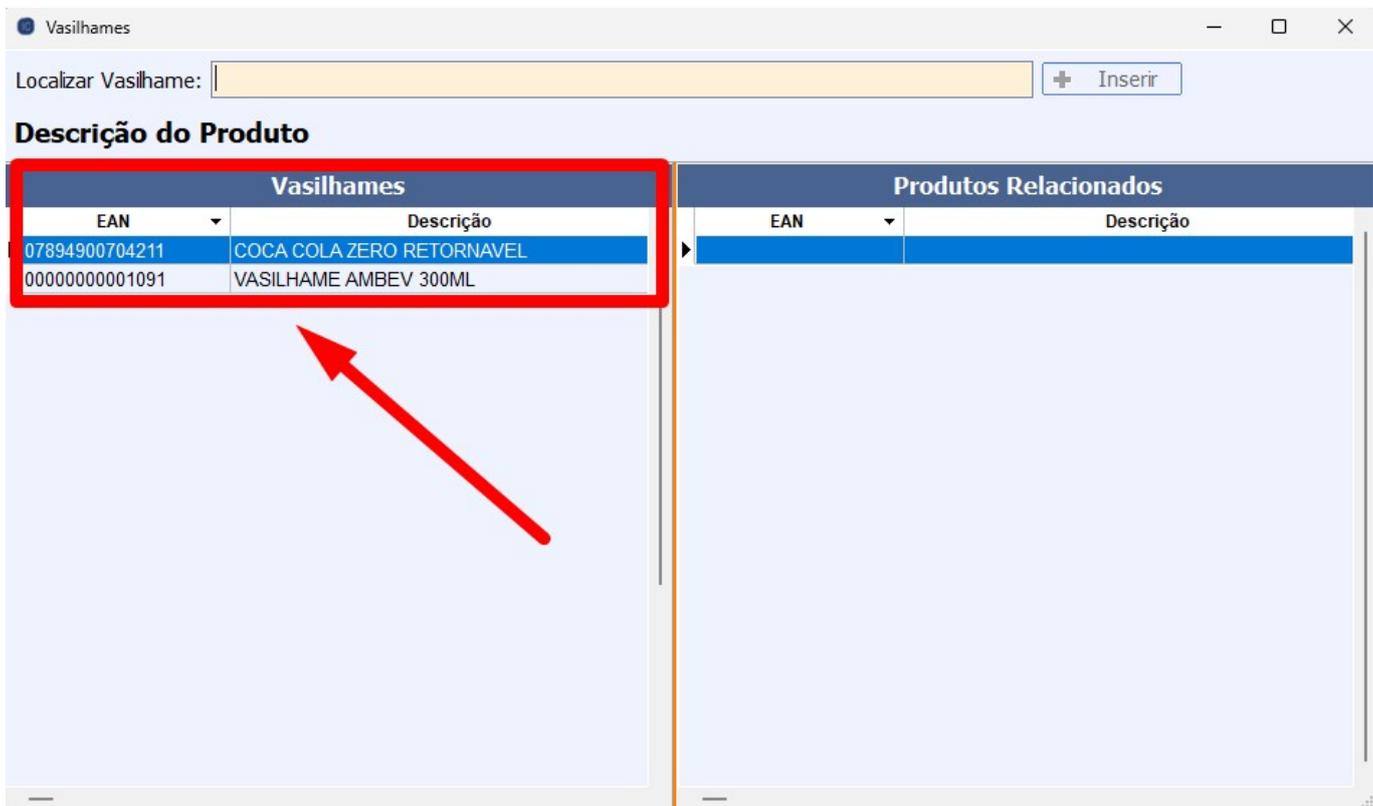


4º Passo - Para realizar o vínculo do produto com o vasilhame, basta clicar sobre o vasilhame e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse. Depois, selecione a opção **“Vincular Produto”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

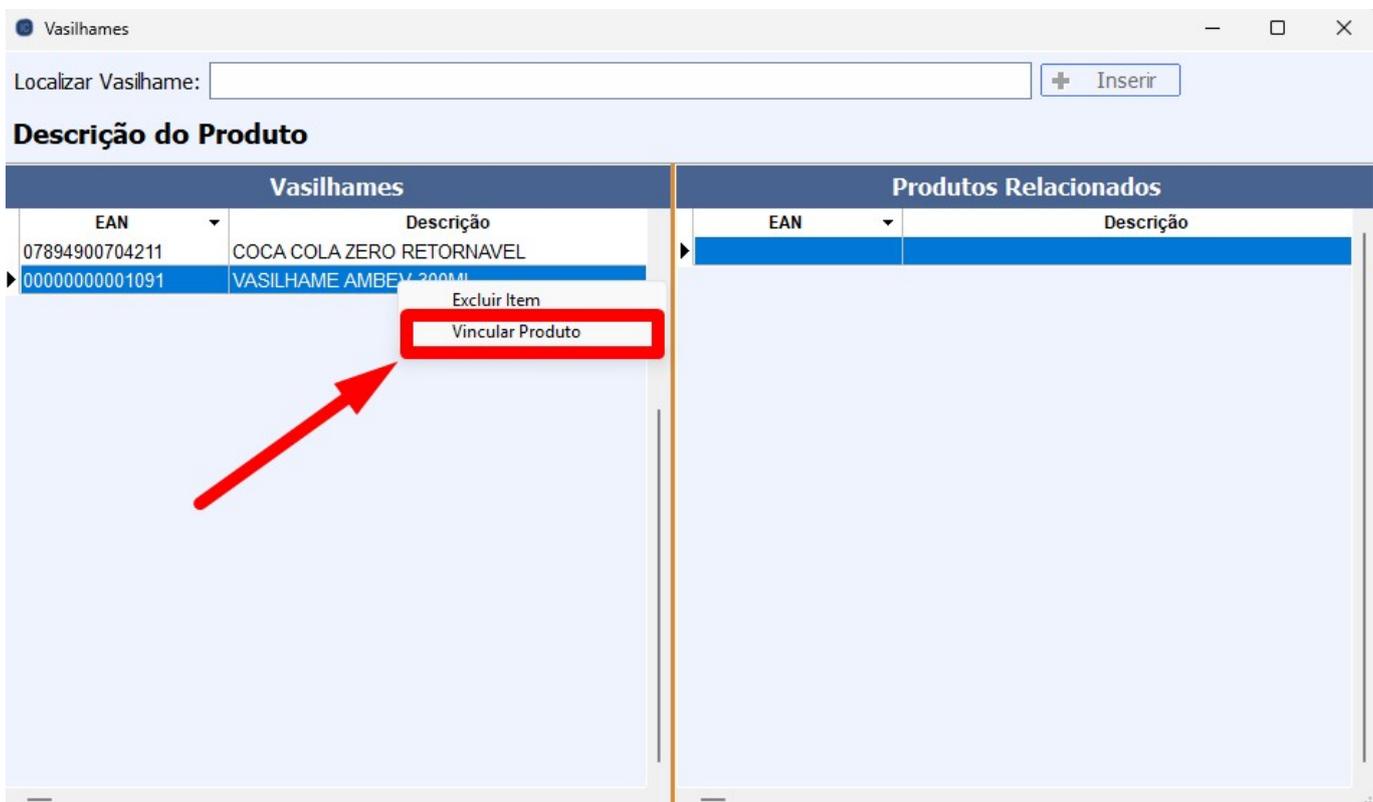

5º Passo - No campo **“Código ou descrição do item”**, digite o nome do produto que deseja localizar. Em seguida, será exibida a lista de produtos correspondentes. Clique sobre o produto desejado e, depois, clique no botão **“Ok”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

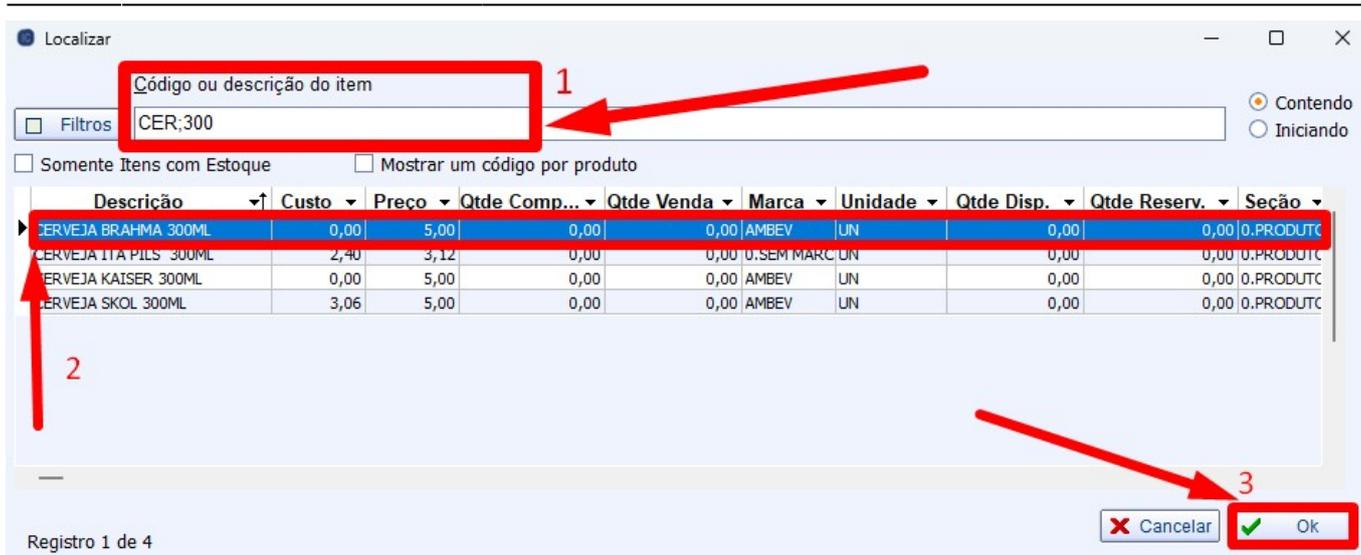

Após vincular o produto ao vasilhame, o sistema retornará automaticamente para a tela de **“Vasilhames”**. Conforme demonstrado na imagem abaixo:

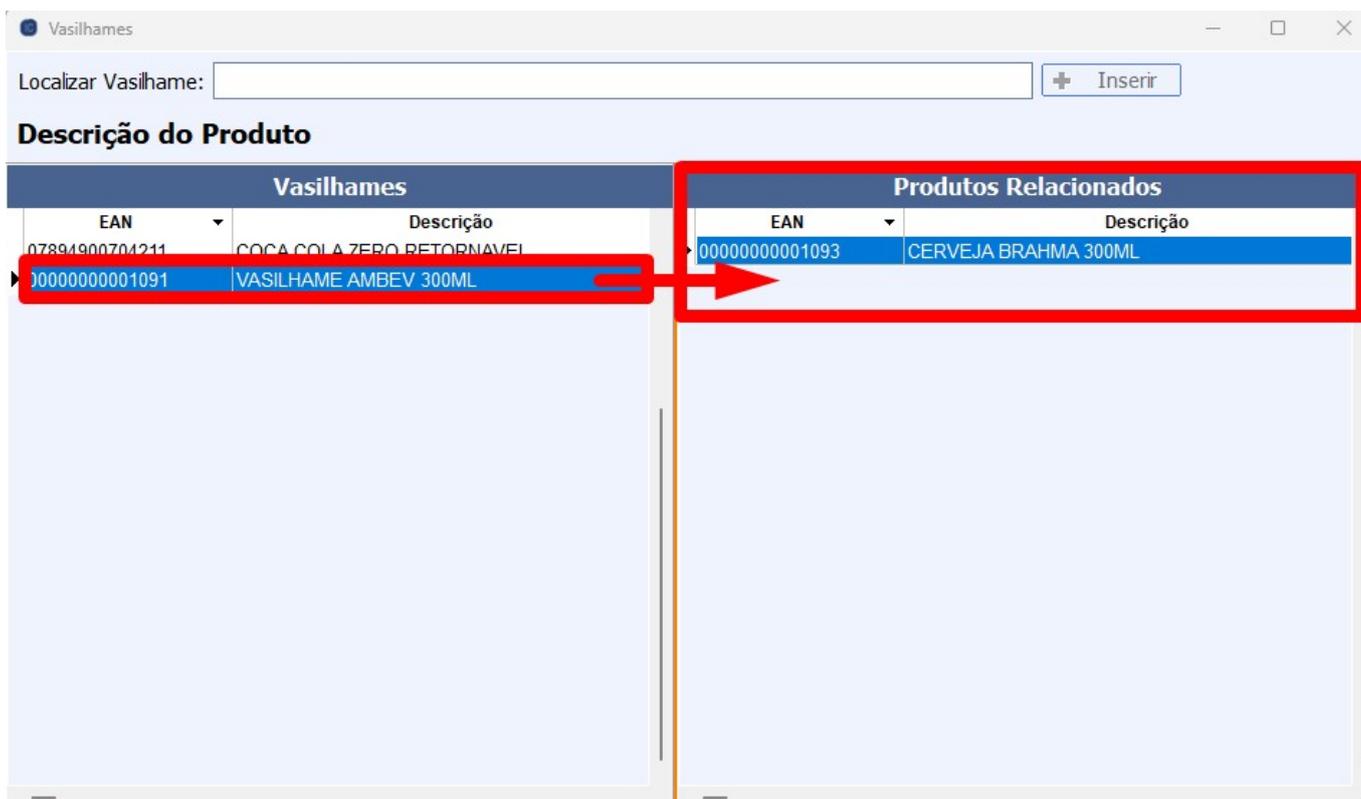

Caso deseje adicionar mais produtos ao **“Vasilhame”**, basta repetir o **“Passo 5”**.

Lembrando que este procedimento foi realizado para efetuar o vínculo dos produtos com o vasilhame, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Vasilhames

Localizar Vasilhame:

Descrição do Produto

Vasilhames		Produtos Relacionados	
EAN	Descrição	EAN	Descrição
07894900704211	COCA COLA ZERO RETORNAVEL	00000000001093	CERVEJA BRAHMA 300ML
▶ 00000000001091	VASILHAME AMBEV 300ML	07897395040604	CERVEJA ITA PILS 300ML
		00000000001094	CERVEJA KAISER 300ML
		07891149104468	CERVEJA SKOL 300ML

Importante ressaltar que, sempre que for criado um novo vasilhame, será necessário realizar este procedimento.

From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:controle_de_vasilhames&rev=1756223930

Last update: **2025/08/26 16:58**